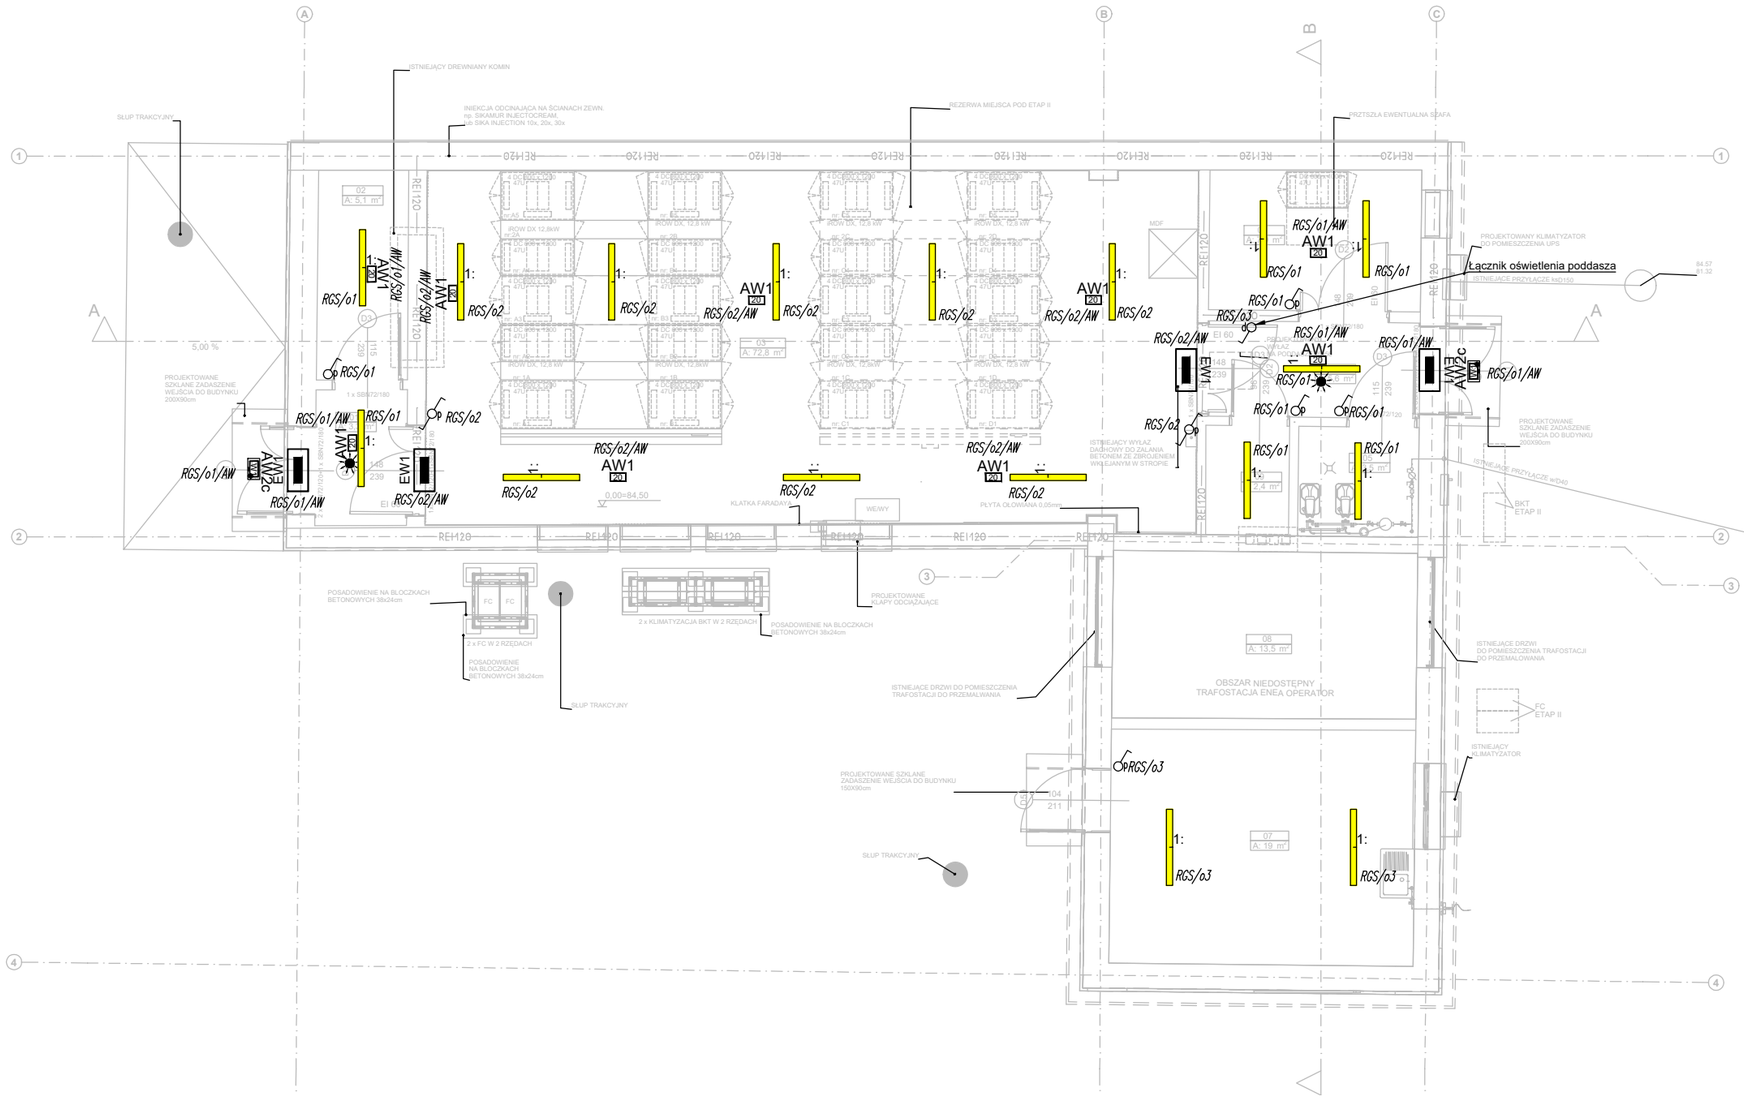

LEGENDA

- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, POJEDYNCZY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, SCHODOWY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20
- CZUJKA RUCHU I OBECNOŚCI 360st 16 A; 250 V, IP65
- AW1 / 20 — OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED AT min. 1h CNBOP
- AW2c / DP — OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED AT min. 1h CNBOP do zastosowań zewnętrznych
- EW1 — OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO LED AT min. 1h CNBOP PIKTOGRAM LED
- OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED 230V 32W 5100lm PC opal IP65
- OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED 230V 18W 2900lm PC opal IP65

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m.in. rysunkami, opisami technicznymi i zestawieniami materiałowymi.
2. Przyjęto następujące tryby pracy opraw:
   – oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
   – oprawy kierunkowe: "praca na jasno";
3. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na wysokości 2,5–3m na wysięgniku lub zwieszając np. „na sztywno".
4. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła i/lub chłodu (urządzenia HVAC);
5. Rodzaj, typ piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż;
6. Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej;

Nr rew	Nr Kor	Nazwa korekty	Data

Bułat ARCHITEKCI
BUŁAT ARCHITEKCI Sp. Z O.O
60-113 Poznań ul. Skalna 7
tel / fax +48 61 830 27 34 | biuro@bulat.com.pl

INWESTYCJA	**PRZEBUDOWA BUDYNKU "MUZEUM" NA POTRZEBY GŁÓWNEJ SERWEROWNI MPK**		
ADRES	UL. GŁOGOWSKA 131/133 POZNAŃ 60-244		
DZIAŁKA	DZ. NR 31 ARK. 34 OB. ŁAZARZ		
INWESTOR	**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU Sp. z o. o. ul. GŁOGOWSKA 131/133 60-244 POZNAŃ**		
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ. MARIUSZ SZLENK	UPR. SLK/4438/PWOE/13	
DATA OPRACOWANIA	**LUTY 2024**		
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. MICHAŁ KRETEK	UPR. SLK/4506/PWOE/12	
DATA SPRAWDZENIA	**LUTY 2024**		
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. DANIEL MRÓZ		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	STADIUM	**PW**
TREŚĆ RYS.	**INSTALACJA OŚWIETLENIA. RZUT PARTERU**		

SKALA	BRANŻA	POZIOM	NR RYS.	ARKUSZ	REWIZJA
1:100	**E**		**E-07**	**1/1**	**00**