


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY

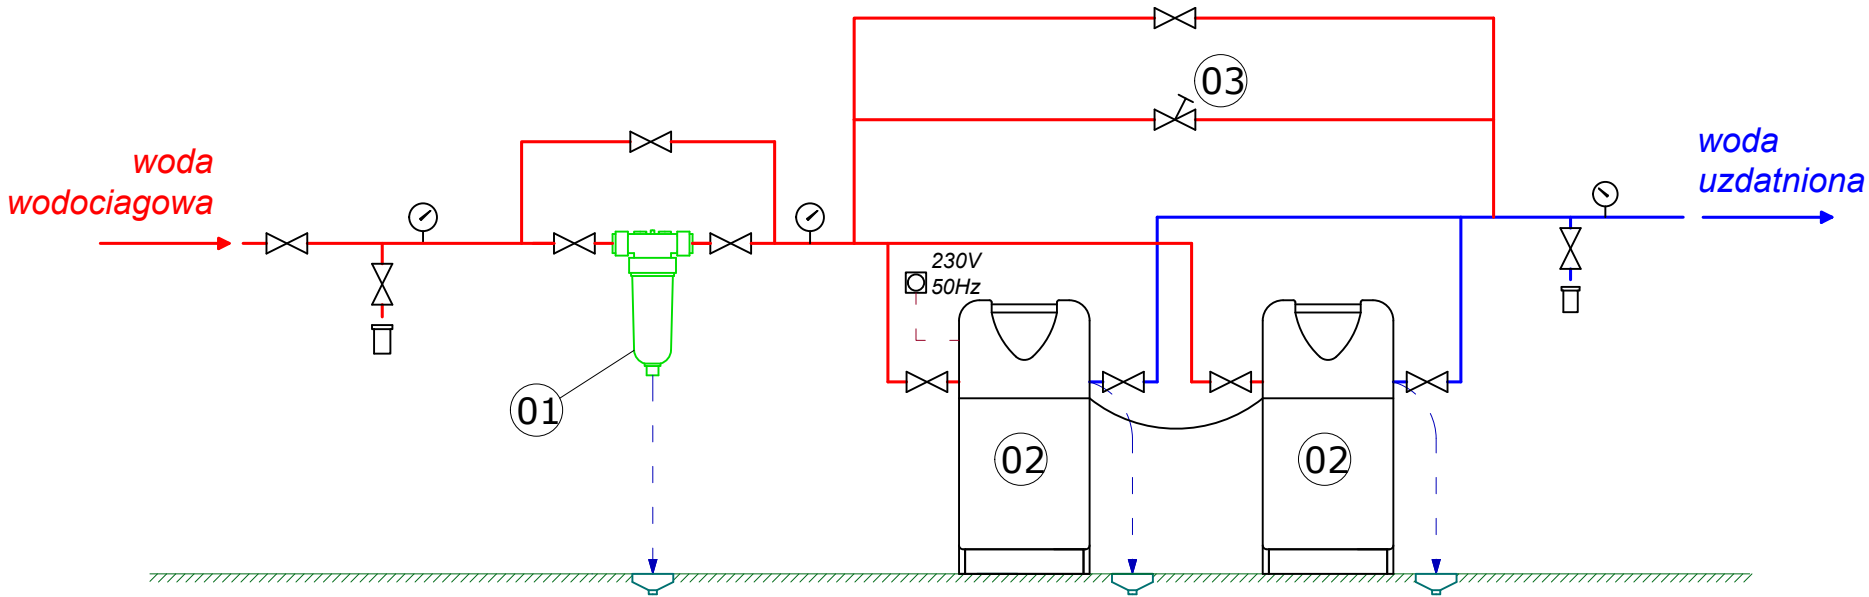

- OPIS:**

 - 01 - filtr CINTROPUR NW25 1"
 - 02 - zmiękcacz Crystal 10
 - 03 - zawór regulCJI TWARDOŚCI zrt 1/2"
- zawór kulowy
 - zawór regulacji twardości
 - manometr
 - punkt poboru próbki wody
 - woda surowa
 - woda uzdatniona
 - wyjścia prądowe
 - popłuczyny

Nr rew	Nr Kor	Nazwa korekty			Data
<div><div><div>Butat</div><div>ARCHITEKCI</div></div><div><div></div><div>BUŁAT ARCHITEKCI Sp. z o.o 60-113 Poznań ul. Skalna 7 tel / fax +48 61 830 27 34 biuro@bulat.com.pl</div></div></div>					
INWESTYCJA	PRZEBUDOWA BUDYNKU "MUZEUM" NA POTRZEBY GŁÓWNEJ SERWEROWNI MPK				
ADRES	UL. GŁOGOWSKA 131/133 POZNAŃ 60-244				
DZIAŁKA	DZ. NR 31 ARK. 34 OB. ŁAZARZ				
INWESTOR	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU Sp. z o. o. ul. GŁOGOWSKA 131/133 60-244 POZNAŃ				
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTANT	MGR INŻ. JUDYTA MICHALAK		UPR. WKP/0267/POOS/14		
DATA OPRACOWANIA	MARZEC 2024				
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. JAKUB RUTKOWSKI		UPR. WKP/0354/POOS/13		
DATA SPRAWDZENIA	MARZEC 2024				
OPRACOWAŁ					
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE		STADIUM	PW	
TREŚĆ RYS.	Schemat podłączenia stacji zmiękczenia wody				
SKALA	BRANŻA	POZIOM	NR RYS.	ARKUSZ	REWIZJA
1:-	IS		IS06	1/1	00